


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ Z TLAKOVÉHO PVC, PEHD

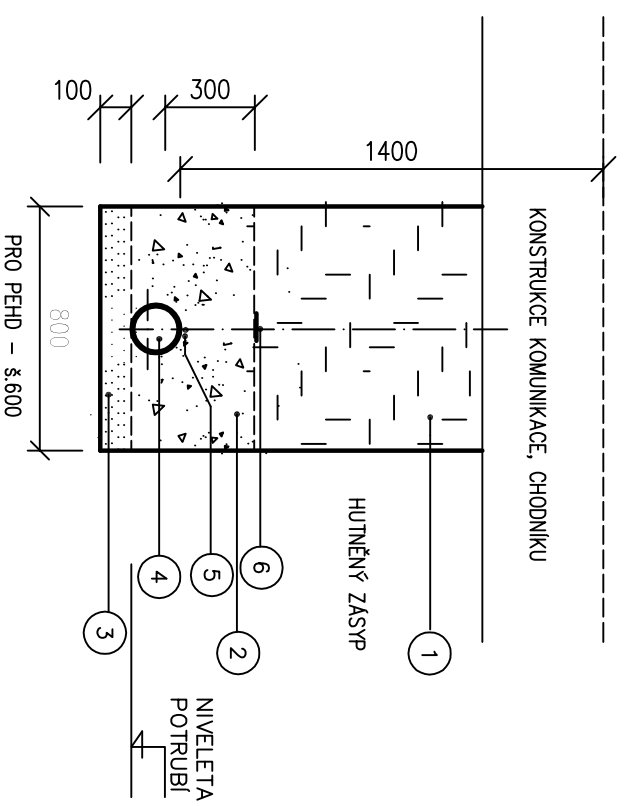

LEGENDA:

- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK NA MIN.P.S.95% DO VEL. ZRN 4mm
- 2 – HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP DO VEL. ZRN 4mm
- 3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE DO VEL. ZRN 4mm
- 4 – PVC VODOVOD. POTRUBÍ – PN 10
- 5 – VYHLEDÁVAČÍ VODIČ CYKY 6mm²
- 6 – VYSTRÁŽNÁ FOLE š.250mm

SO 02 - VODOVOD

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATEM
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing. Pravec František	Ing. Pravec František	Kašparová Věra
Obec	Újezdec	Kraj
Investor	Obec Újezdec	Pardubický
<p>PC PROJEKT projektční kancelář 570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</p>		
<p>INFRASTRUKTURA PRO 5 RD V OBCI ÚJEZDEC U LITOMYŠLE ULOŽENÍ POTRUBÍ</p>		
Číslo zokázky	1601091	
Druh projektu	DSP	
Datum	03/2010	
Formát A4	A3	
Měřítko	Číslo přílohy	
1:25	F 2.5	